



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ  
УКРАЇНИ

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **106520** (13) **U**  
(51) МПК (2016.01)  
**G05B 23/00**

## (12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: **u 2015 11215**  
(22) Дата подання заявки: **16.11.2015**  
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: **25.04.2016**  
(46) Публікація відомостей про видачу патенту: **25.04.2016, Бюл.№ 8**


(72) Винахідник(и):  
**Пампуха Ігор Володимирович (UA),**  
**Жиров Генадій Борисович (UA),**  
**Гахович Сергій Вікторович (UA),**  
**Панін Валерій Григорович (UA),**  
**Крихта Віталій Вікторович (UA),**  
**Карпенко Олексій Володимирович (UA)**  
(73) Власник(и):  
**Пампуха Ігор Володимирович,**  
вул. Білоруська, 40, кв. 15/1, м. Київ, 04119 (UA),  
**Жиров Генадій Борисович,**  
просп. Відрадный, 16, кв. 50, м. Київ, 03061 (UA),  
**Гахович Сергій Вікторович,**  
Торгова площа, 4/27, кв. 47, м. Біла Церква, 09100 (UA),  
**Панін Валерій Григорович,**  
просп. Свободи, 1/60, кв. 81, м. Київ, 04108 (UA),  
**Крихта Віталій Вікторович,**  
вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601 (UA),  
**Карпенко Олексій Володимирович,**  
вул. Березняківська, 4, кв. 99, м. Київ, 02152 (UA)  
(74) Представник:  
**Пампуха Ігор Володимирович**

**(54) ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ ДЕФЕКТІВ В СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧАСОВИХ І АМПЛІТУДНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕХІДНОГО ПРОЦЕСУ В ШИНІ ЖИВЛЕННЯ**

**(57) Реферат:**

Пристрій контролю працездатності та локалізації дефектів в сучасних цифрових радіоелектронних пристроях з використанням часових і амплітудних параметрів перехідного процесу в шині живлення, який містить інформаційну частину, яка з'єднана з блоком комутації; блок комутації, який з'єднаний з блоком дешифрування і виділення команд управління; блок дешифрування і виділення команд управління, який з'єднаний з формувачем тестових діянь і джерелом живлення; формувач тестових діянь, який підключений до з'єднувача; джерело живлення, яке підключено до з'єднувача; з'єднувач, до якого підключається ОД;  $R_{\text{контр.}}$ , який включений в розрив заземлення ОД і підключений до з'єднувача; блок виділення "образів", який підключений до з'єднувача і підсилювача: підсилювач, який підключений до блока АЦП, який з'єднаний з блоком комутації. Додатковий опір  $R_{\text{контр.}}$  призначений для виділення імпульсів перехідного процесу і "образів", які протікають в шині живлення ОД, при переключенні ЛЕ з одного стану в інший (логічного нуля в логічну одиницю або логічної одиниці в логічний нуль).

**UA 106520 U**

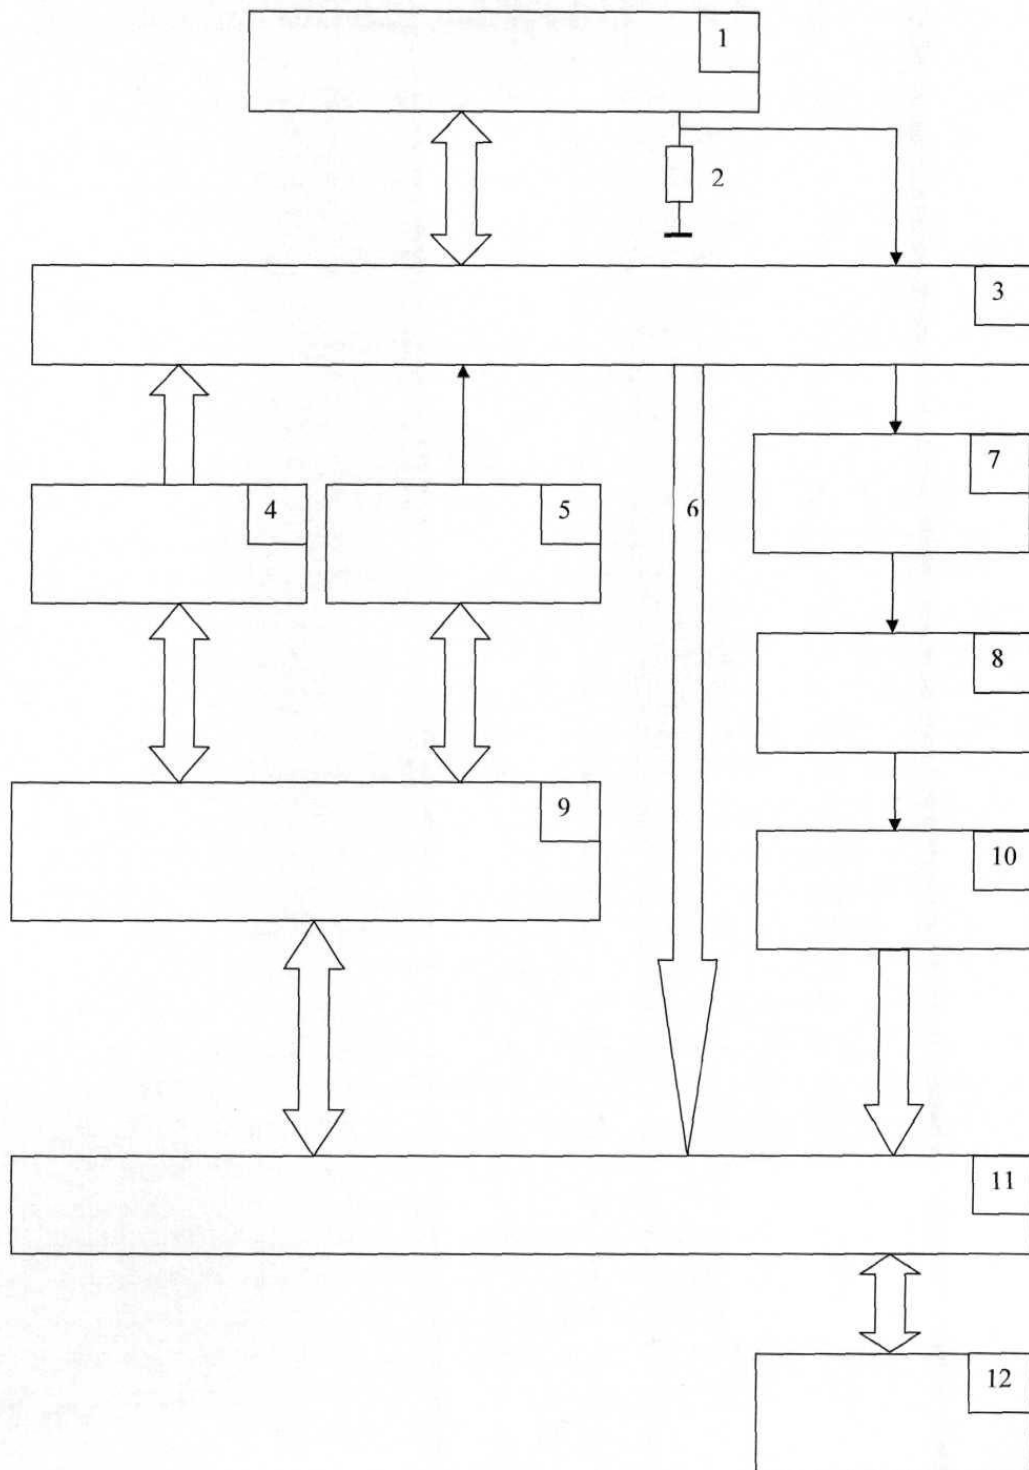

Корисна модель належить до пристроїв, призначених для проведення контролю працездатності та локалізації дефектів в сучасних цифрових радіоелектронних пристроях з використанням часових і амплітудних параметрів перехідного процесу в шині живлення, що може знайти застосування для сучасної та перспективної цифрової радіоелектронної техніки у процесах їх виготовлення та експлуатації.

Організація контролю технічного стану та локалізації дефектів для цифрових радіоелектронних пристроїв досить складна, причому на сучасному етапі розвитку радіоелектронної техніки цілком не вирішені питання цієї організації. Зокрема, необхідно вишукувати нові шляхи аналізу й представлення сучасних цифрових радіоелектронних пристроїв (надалі за текстом об'єкти діагнозу (ОД)) для прийняття рішення про технічний стан і локалізацію дефектів з достовірністю не нижче заданої за прийнятий час.

Найбільш близьким аналогом є пристрій технічного діагностування цифрових об'єктів діагнозу зі складною внутрішньою структурою (див. <http://uapatents.com/5-33727-pristrijj-tekhnichnogo-diagnostuvannya-cifrovikh-obehktiv-diagnozu-i-skladnoyu-vnutrishnoyu-struktroyu.html/>).

Пристрій технічного діагностування цифрових об'єктів діагнозу зі складною внутрішньою структурою вміщує в собі:

- інформаційну частину, яка з'єднана з блоком комутації;
- блок комутації, який з'єднаний з блоком дешифрування і виділення команд управління;
- блок дешифрування і виділення команд управління, який з'єднаний з формувачем тестових діянь і джерелом живлення;
- формувач тестових діянь, який підключений до з'єднувача;
- джерело живлення, яке підключене до з'єднувача;
- з'єднувач, до якого підключається ОД;
- шину вихідних реакцій ОД, яка підключена до з'єднувача і блока комутації;
- блок виділення "образів" у шині живлення, який підключений до з'єднувача і блока АЦП;
- блок АЦП, який з'єднаний з блоком комутації.

Цей пристрій технічного діагностування цифрових об'єктів діагнозу працює так: формування тестових діянь, подача тестових діянь та необхідної напруги живлення на ОД, виділення імпульсів струму квазікороткого замикання (СКЗ) і "образів" (які формуються при накладанні цих імпульсів), які протікають при проходженні енергодинамічного процесу (ЕДП) у логічних елементах (ЛЕ), які складають ОД, а також вимірювання часових і амплітудних параметрів цих "образів", порівняння з еталоном і прийняття рішення про працездатність ОД.

Суть способу, який закладений у роботі відомого пристрою, полягає в такому: шина живлення є загальною для всіх складових ОД логічних елементів. При переключенні ЛЕ з одного стану в інший спостерігається значне зростання струму у шині живлення і складні перехідні процеси в ньому, що викликають появу комплексного сигналу, який складається з імпульсу переключення вихідного каскаду з одного стану в інший, імпульсу впливу, трансформованого у шину живлення і імпульсу струму квазікороткого замикання. Таким чином, у динамічному режимі, фіксуючи факт зміни струму у шині живлення ЛЕ, можна судити про його працездатність. Факт зміни струму у шині живлення виявляється як реакція зміни параметра ОД на імпульсний вхідний сигнал, тобто виділяють імпульси струму квазікороткого замикання і "образи" (які формуються в результаті спрацювання двох, трьох і більшої кількості ЛЕ), вимірюють їх часові і амплітудні параметри, порівнюють ці параметри з еталонними з наступним прийняттям рішення про технічний стан за прийнятий час.

Недоліком відомого пристрою є складність виділення імпульсів струму квазікороткого замикання (тривалість імпульсу складає нано- і пікосекунди), "образів" (тривалість імпульсу складає нано- і пікосекунди), складність вимірювання їх параметрів (амплітудних і часових) і маскування дефектних елементів, що приводить до можливості прийняття невірної рішення про технічний стан ОД і локалізації дефектів в ньому.

Визначення параметрів (амплітудних і частотних) "образів", що відповідають одночасному спрацюванню двох, трьох і більшої кількості ЛЕ значно ускладнює пристрій діагностування. При цьому канали виділення діагностичної інформації не розрізняють положення цих імпульсів при кратному спрацюванні ЛЕ і при цьому можливі випадки, коли параметри "образів" для непрацездатної схеми будуть такі самі, як і для працездатної. Тоді відбувається неправильне прийняття рішення про технічний стан ОД і локалізації дефектів в ньому. Також, параметри "образів" (амплітудні і часові), що виникають у шині живлення, через неідентичність виготовлення та з певним напрацюванням ЛЕ будуть відрізнятися.

У випадку неодноразового накладення імпульсів струму квазікороткого замикання в часі, амплітуда сумарного імпульсу збільшується за законом, відмінним від лінійного. Проходить

збільшення тривалості і викривлення форми сумарного імпульсу і труднощі щодо виділення імпульсів квазікороткого замикання, "образів", вимірювання їх параметрів (амплітудних і часових).

Струм живлення будь-якої сучасної цифрової радіоелектронної техніки залежить від її стану, тому при переході її з одного стану в інший змінюється загальний струм схеми, яка контролюється. Розглянемо перехідні процеси, які відбуваються у сучасних цифрових радіоелектронних пристроях. на основі протікання в ній енергодинамічного процесу. Об'єктам сучасної цифрової радіоелектронної техніки притаманні такі властивості: велика кількість ЛЕ; короткі сполучні лінії між елементами; стійкий статичний і динамічний зв'язок між ЛЕ; високий ступінь розгалуженості (топология) міжелементних з'єднань; наявність зворотних зв'язків. Зазначені властивості призводять до складних перехідних процесів, що протікають у шині живлення ОД при подачі на неї тестових діянь. На підставі вищевикладених властивостей можна зробити висновок про те, що практично неможливо домогтися побудови такої тестової послідовності, за якої утворився б одномірний шлях спрацювання  $n$  ЛЕ в складних ОД.

Важкою задачею є складність виділення імпульсів струму квазікороткого замикання "образів" (які формуються в результаті накладання імпульсів струму квазікороткого замикання) в шині живлення і вимірювання їх параметрів (амплітудних і часових) при проведенні контролю технічного стану ОД щодо прийняття рішення про технічний стан та локалізацію дефектів з достовірністю, не нижче заданої за прийнятий час.

Задачею корисної моделі є здійснення контролю працездатності та локалізації дефектів в сучасних цифрових радіоелектронних пристроях з використанням часових і амплітудних параметрів електромагнітного процесу при перехідному процесі в шині живлення і прийняття рішення про технічний стан з високою достовірністю за прийнятий час.

Поставлена задача вирішується повністю тим, що:

1. Пристрій контролю працездатності та локалізації дефектів в сучасних цифрових радіоелектронних пристроях з використанням часових і амплітудних параметрів перехідного процесу в шині живлення, який містить інформаційну частину, яка з'єднана з блоком комутації; блок комутації, який з'єднаний з блоком дешифрування і виділення команд управління; блок дешифрування і виділення команд управління, який з'єднаний з формувачем тестових діянь і джерелом живлення; формувач тестових діянь, який підключений до з'єднувача; джерело живлення, яке підключено до з'єднувача; з'єднувач, до якого підключається ОД;  $R_{\text{контр}}$ , який включений в розрив заземлення ОД і підключений до з'єднувача; блок виділення "образів", який підключений до з'єднувача і підсилювача; підсилювач, який підключений до блока АЦП, який з'єднаний з блоком комутації, згідно з корисною моделлю, додатковий опір  $R_{\text{контр}}$ , призначений для виділення імпульсів перехідного процесу і "образів", які протікають в шині живлення ОД, при переключенні ЛЕ з одного стану в інший (логічного нуля в логічну одиницю або логічної одиниці в логічний нуль).

2. У пристрої контролю працездатності та локалізації дефектів в сучасних цифрових радіоелектронних пристроях з використанням часових і амплітудних параметрів перехідного процесу в шині живлення, згідно з корисною моделлю, блок виділення "образів" працює як фільтр, призначений для виділення імпульсів перехідного процесу і "образів", що характеризують перехідні процеси в шині живлення ОД при переключенні ЛЕ, і в інформаційній частині здійснюється аналіз та обробка імпульсів перехідного процесу і "образів" (тобто порівняння відповідності еталонних амплітудно-часових параметрів з отриманими).

Як інформацію щодо працездатності і локалізації дефектів складних цифрових ОД будемо використовувати дані про протікання енергодинамічного процесу (надалі за текстом ЕДП), а саме імпульсів переключення ЛЕ у шині живлення цього ОД. Під даними про характер протікання ЕДП будемо розуміти такі параметри як амплітуда і тривалість імпульсів перехідного процесу і "образів". Під "образом" ми розуміємо сигнал, який складається з накладених один на одного імпульсів перехідного процесу при переключенні ЛЕ в шині живлення, що характеризують складні перехідні процеси у шині живлення ОД.

Суть корисної моделі пояснюється структурною схемою пристрою, яка додається до опису.

Даний пристрій включає:

- інформаційну частину 12, яка з'єднана з блоком комутації 11;
- блок комутації 11, який з'єднаний з блоком дешифрування і виділення команд управління 9;
- блок дешифрування і виділення команд управління 9, який з'єднаний з формувачем тестових діянь 4 і джерелом живлення 5;
- формувач тестових діянь 4, який підключений до з'єднувача 3;
- джерело живлення 5 підключене до з'єднувача 3;

- з'єднувач 3, до якого підключається ОД 1;
- шину вихідних реакцій ОД 6, яка підключена до з'єднувача 3 і блока комутації 11;
- блок виділення "образів" 7, який підключений до з'єднувача 3 і підсилювача 8;
- підсилювач 8, який з'єднаний з блоком АЦП 10;
- 5 - блок АЦП 10, який з'єднаний з блоком комутації 11;
- $R_{\text{контр. 2}}$ , який включений в розрив заземлення ОД 1 і підключений до з'єднувача 3.

Додатковий опір  $R_{\text{контр. 2}}$  призначений для виділення імпульсів перехідного процесу і "образів", які протікають в шині живлення ОД 1, при переключенні ЛЯ з одного стану в інший (логічного нуля в логічну одиницю або логічної одиниці в логічний нуль).

10 При цьому  $R_{\text{контр.}} \leq R_d$ ,  
де  $R_d$  - динамічний опір ОД.

Така умова вибору значення опору  $R_{\text{контр. 2}}$  забезпечує виділення імпульсів перехідного процесу і "образів" без внесення змін в процес роботи ОД 1 в цілому.

Інформаційна частина 12 призначена для управління процесом впливання на ОД 1, синхронізації та обробки діагностичної інформації для прийняття рішення про технічний стан і локалізацію дефектів ОД 1.

Блок комутації 11 призначений для передачі команд управління з інформаційної частини 12 на ОД 1 і передачі вихідних реакцій, імпульсів перехідного процесу і "образів" в інформаційну частину 12.

20 Блок дешифрування і виділення команд управління 9 призначений для перетворювання послідовного коду команд з інформаційної частини 12 в паралельний код команд управління роботою формувачем тестових діянь 4 і джерелом живлення 5.

Джерело живлення 5 призначене для отримання відповідної напруги живлення, що подається через з'єднувач 3 на ОД 1.

25 Формувач тестових діянь 4 призначений для формування заданої послідовності тестових впливів для проведення контролю технічного стану та локалізації дефектів несправностей ОД 1.

З'єднувач 3 призначений для комутації та узгодження ОД 1 з формувачем тестових діянь 4 та блоком виділення "образів" 7, пересилки тестових кодів, підключення напруг живлення з джерела живлення 5, а також для передачі отриманої вихідної реакції та реакцій у шині живлення ОД 1.

30 Блок виділення "образів" 7 представляє собою фільтр, який призначений для виділення імпульсів перехідного процесу і "образів" (які формуються в результаті спрацювання одночасно або всунутих на деякий час імпульсів перехідного процесу двох, трьох або більше ЛЕ ОД), що характеризують перехідні процеси в шині живлення при переключенні ЛЕ та підсилення отриманого сигналу до відповідного рівня.

35 Підсилювач 8 призначений для підсилення імпульсів перехідного процесу і "образів" до відповідного рівня для подальшої обробки.

Блок АЦП 10 призначений для перетворювання "образу" з аналогової форми у цифрову відповідно.

40 Пристрій працює у такий спосіб.

З інформаційної частини 12 через блок комутації 11 надходить команда управління для формування заданої послідовності для проведення контролю технічного стану ОД 1. Блок дешифрування і виділення команд управління 9 перетворює отриманий послідовний код у паралельний код команди управління формувачем тестових діянь 4 і джерелом живлення 5.

45 Формувач тестових діянь 4 формує тестову послідовність для перевірки технічного стану ОД 1. Джерело живлення 5 видає відповідну напругу на ОД 1. Через з'єднувач 3 пристрій технічного діагностування підключається до ОД 1. З  $R_{\text{контр. 2}}$ , який включений в розрив заземлення ОД 1,

виділяються імпульси перехідного процесу і "образи" (параметри яких відповідають частоті і тривалості вхідного сигналу), які протікають в шині живлення при переключенні ЛЕ (які є складовими будь якого цифрового пристрою (радіокомпонента)) з одного стану в інший

50 (логічного нуля в логічну одиницю або логічної одиниці в логічний нуль). Далі за допомогою блока виділення "образів" 7 здійснюється виділення імпульсів перехідного процесу і "образів" (які формуються в результаті спрацювання одночасно або всунутих на деякий час імпульсів перехідного процесу двох, трьох або більше ЛЕ ОД), що характеризують перехідні процеси в

55 шині живлення при переключенні ЛЕ. Після цього підсилювач 4 підсилює імпульси перехідного процесу і "образи" до відповідного рівня для подальшої обробки. Далі підсилені імпульси перехідного процесу і "образи" надходять на АЦП 10, де з аналогової форми перетворюються у

цифрову і передаються до інформаційної частини 12 через блок комутації 11. В інформаційній частині 12 здійснюється аналіз та обробка імпульсів перехідного процесу і "образів" (тобто

60 порівняння відповідності еталонних амплітудно-часових параметрів з отриманими), що

дозволяє прийняти рішення про технічний стан в достовірність, не нижче заданої за прийнятий час.

Даний пристрій відрізняється від відомого тим, що додатковий опір  $R_{\text{контр. 2}}$  призначений для виділення імпульсів перехідного процесу і "образів", які протікають в шині живлення ОД 1 при переключенні ЛЕ з одного стану в інший (логічного нуля в логічну одиницю або логічної одиниці в логічний нуль), блок виділення "образів" 7, який працює як фільтр, призначений для виділення імпульсів перехідного процесу і "образів", що характеризують перехідні процеси в шині живлення ОД при переключенні ЛЕ, і в інформаційній частині 12 здійснюється аналіз та обробка імпульсів перехідного процесу і "образів" (тобто порівняння відповідності еталонних амплітудно-часових параметрів з отриманими), що дозволяє прийняти рішення про технічний стан з достовірністю, не нижче заданої за прийнятий час.

Перевагами застосування цього пристрою є:


час локалізації дефектів ОД скорочується до 10-15 відсотків.

підвищується достовірність прийняття рішення щодо технічного стану ОД до 20 відсотків.

#### ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

1. Пристрій контролю працездатності та локалізації дефектів в сучасних цифрових радіоелектронних пристроях з використанням часових і амплітудних параметрів перехідного процесу в шині живлення, який містить інформаційну частину, яка з'єднана з блоком комутації; блок комутації, який з'єднаний з блоком дешифрування і виділення команд управління; блок дешифрування і виділення команд управління, який з'єднаний з формувачем тестових діянь і джерелом живлення; формувач тестових діянь, який підключений до з'єднувача; джерело живлення, яке підключено до з'єднувача; з'єднувач, до якого підключається ОД;  $R_{\text{контр. 1}}$ , який включений в розрив заземлення ОД і підключений до з'єднувача; блок виділення "образів", який підключений до з'єднувача і підсилювача: підсилювач, який підключений до блока АЦП, який з'єднаний з блоком комутації, який **відрізняється** тим, що додатковий опір  $R_{\text{контр. 2}}$  призначений для виділення імпульсів перехідного процесу і "образів", які протікають в шині живлення ОД, при переключенні ЛЕ з одного стану в інший (логічного нуля в логічну одиницю або логічної одиниці в логічний нуль).

2. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що блок виділення "образів" працює як фільтр, призначений для виділення імпульсів перехідного процесу і "образів", що характеризують перехідні процеси в шині живлення ОД при переключенні ЛЕ, і в інформаційній частині здійснюється аналіз та обробка імпульсів перехідного процесу і "образів" (тобто порівняння відповідності еталонних амплітудно-часових параметрів з отриманими).

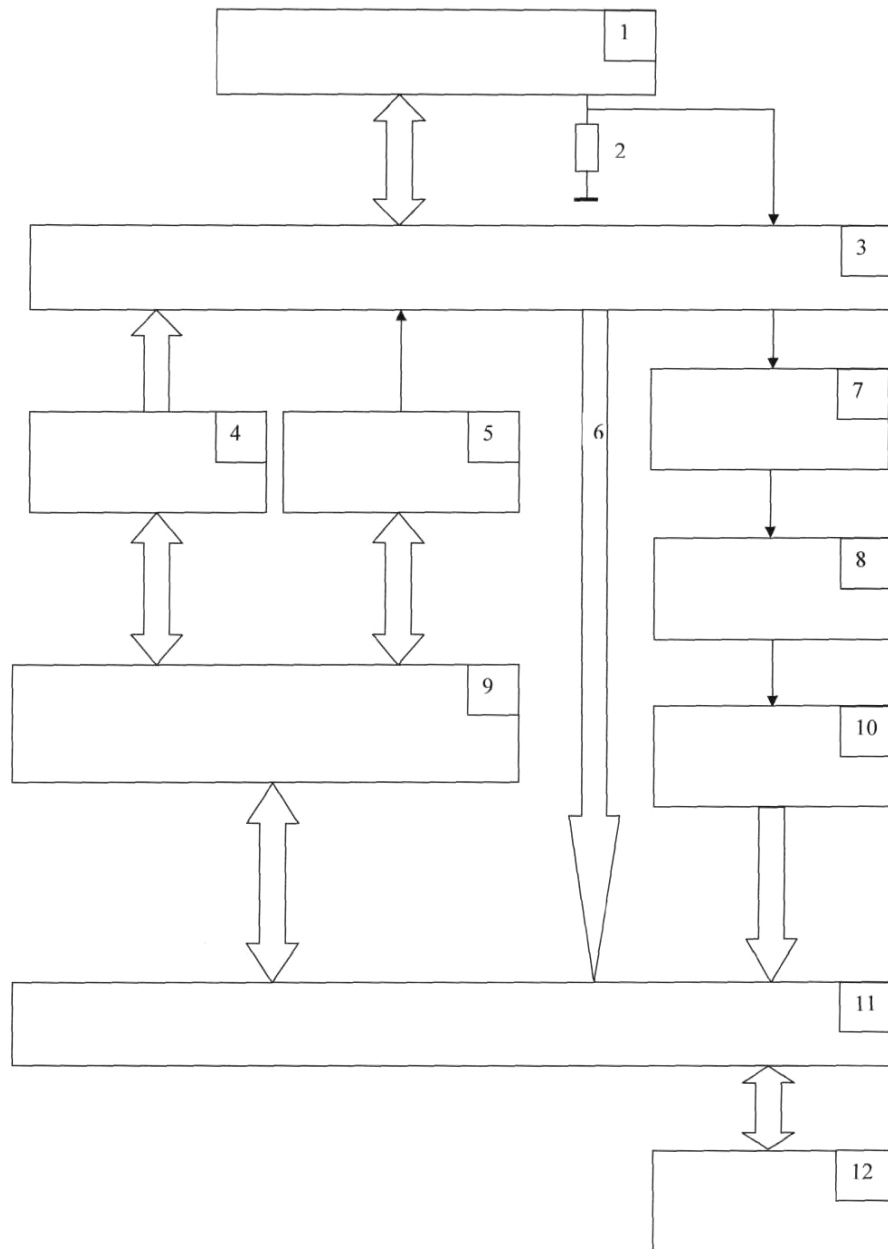

Комп'ютерна верстка В. Мацело

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601